
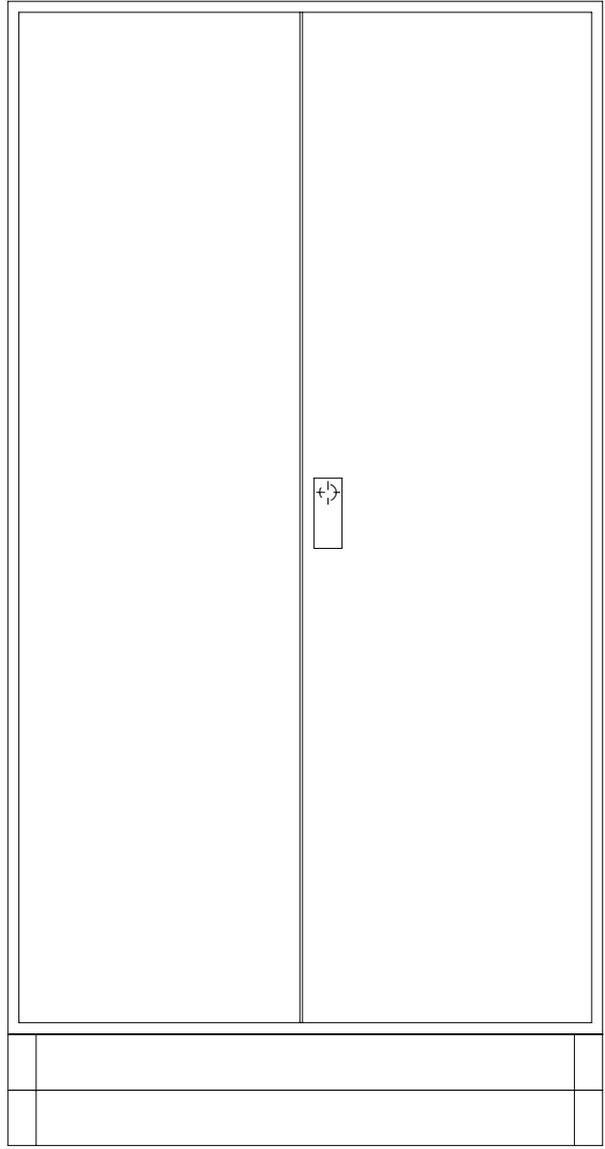


- PEN Brücke entfällt, wenn vor dem Schrank bereits ein Übergabepunkt vorhanden ist
- Übergabesicherung max. NH2, größere Sicherungen müssen bauseits bereitgestellt werden
- EVU-Zuleitung max. 120 kW/200A je Kabel

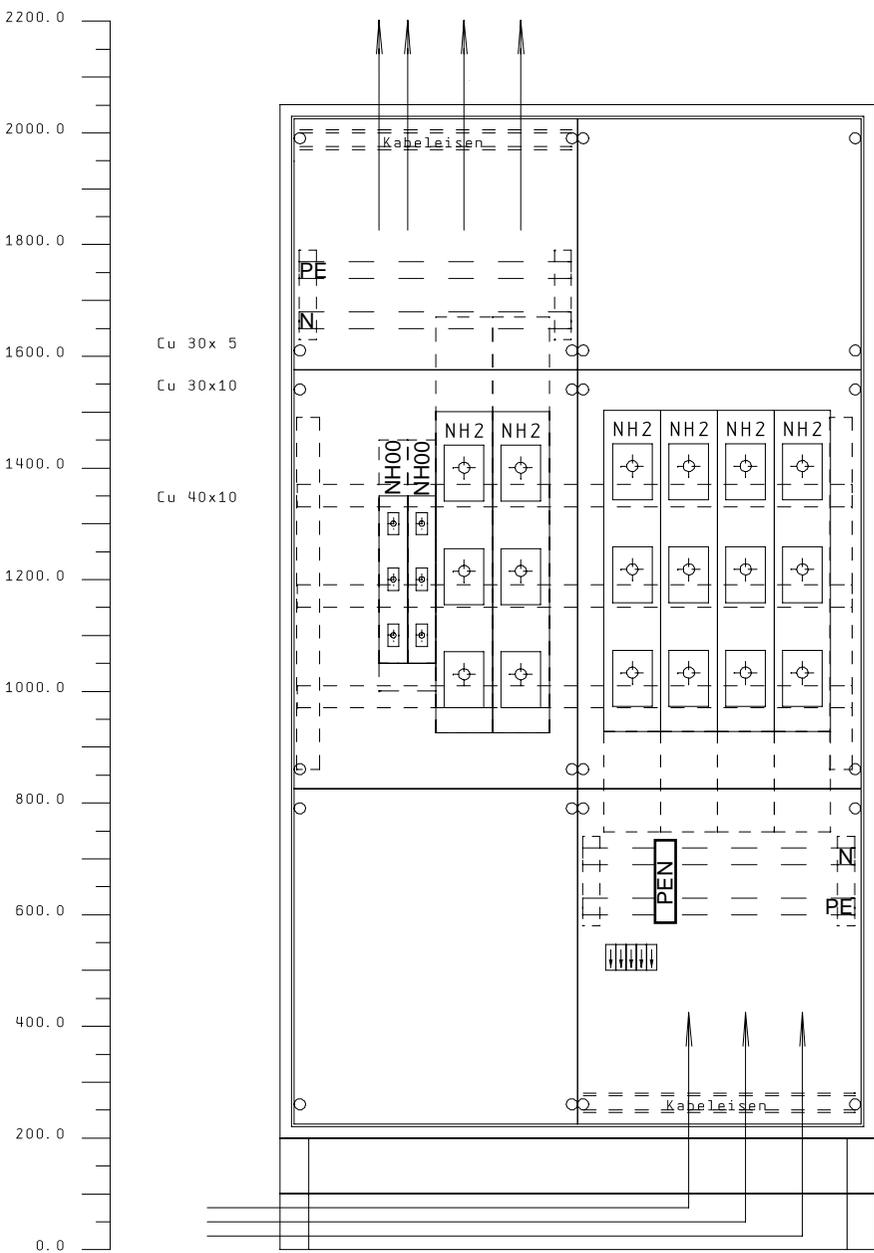

H: 1850+100
 B: 1050
 T: 320

**EVU Zuleitung 3x4x150² NAYY-J TN-C
 zulässigen Biegeradius beachten!**

Rev.	Datum	Format	Datum	11.12.2023
1			Bearb.	
2			Gepr.	
3			Norm	
Z-Nr.:		Ang.-Nr.:		Ruftrag-Nr.:

**Muster-1kV Übergabeschrank mit Überspannungsschutz
 3 Eingänge, 4 Abgänge**



Firma:	